



**МЧС ДНР**  
**17 ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА**  
**МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ**  
**СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)**

ул. Сахалинская, 4, г. Макеевка, 86124 тел./факс (0623) 22-45-40

Web: [www.dnmchs.ru](http://www.dnmchs.ru)

E-mail: [17psch@mail.dnmchs.ru](mailto:17psch@mail.dnmchs.ru)

10.08.2022 № 17.03/159

На № б/н от 09.08.2022

И.о. заведующего Муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Ясли-  
сад № 80 комбинированного типа  
город Макеевки»  
С.Н. Антошиной

**СПРАВКА**

**о противопожарном состоянии объекта**

На основании обращения № б/н от « 09 » августа 2022, проведено пожарно-техническое обследование учебного заведения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 80 комбинированного типа город Макеевки» по адресу: город Макеевка, Горняцкий район, микрорайон Зелёный, дом 74 а

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено: старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Духничем Артёмом Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с « 09 » августа 2022г. по « 10 » августа 2022г.

Обследование проведено в присутствии: и.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Ясли-сад № 80 комбинированного типа город Макеевки» Антошиной Светланы Николаевны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Здание не оборудовано системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	«Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике», утвержденные

		<p>Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 под № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.6.1.1</p> <p>Государственные строительные нормы. Инженерное оборудование зданий и сооружений. «Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010) приложение В (обязательное) таблица В.1 п. 7.2</p>
2.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм (СО-3).	<p>ППБ ДНР п.6.2.1.</p> <p>ДБН В.2.5-56:2010 Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п. 4.1</p>
3.	С целью обеспечения эвакуации и предоставления информации о правилах поведения в условиях ограниченной видимости и полной темноты (аварийного отключения освещения) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, угрозе осуществления террористических актов и т.д.) не разработаны системы эвакуационные фотолюминисцентные (СЭФ), в том числе планы эвакуации, выполненные в фотолюминисцентном исполнении, которые необходимо согласовать с органами государственного пожарного надзора.	<p>ППБ ДНР п.1.4.</p> <p>ДСТУ 7313:2013 «Системы эвакуационные фотолюминисцентные» пп. 1.5, 4.6, 4.6.1, прил. А, п. А.2 «д»</p>
4.	Не обеспечены лестничные клетки, внутренние открытые и наружные лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ.	<p>ППБ ДНР п.4.3.8</p> <p>ДБН В.2.5-28-2006</p> <p>Государственные строительные нормы. «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» п. 4.74</p>
5.	Проемы в противопожарных перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения (выход на кровлю)	<p>ППБ ДНР п.4.2.4.</p> <p>Государственные строительные нормы. «Пожарная безопасность объектов строительства (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п.6.6</p>
6.	Проемы в противопожарных стенах не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения (прачечная, электрощитовая, склад продуктов).	<p>ППБ ДНР п.4.2.4.</p> <p>ДБН В.1.1-7-2002 пп. 4.13, 2.12, 2.14, табл. 2</p>
7.	К зданию не обеспечен свободный доступ. Не обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены здания менее 5-8 м, ширина проезда - менее 3,5 м. В зоне между зданием и проездами, а также на расстоянии 1,5 м от проезда с противоположной стороны здания, допущено размещение ограждений, воздушных	<p>ППБ ДНР п.4.1.4</p> <p>Государственные строительные нормы. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - ДБН 360-92**) приложение 3.1 (обязательное), 2*</p>



	линий электропередач и рядового насаждения деревьев.	
8.	В местах установки прибора учёта воды на обводной линии не установлена электрическая задвижка, кнопки пуска которой устанавливаются в ящиках пожарных кранов. Электрическая задвижка запитывается по первой категории надёжности.	ППБ ДНР п. 6.3.2.10.
9.	В нарушение части 3 статьи 31 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности» работники при принятии на работу и ежегодно по месту работы не проходят инструктажи по вопросам пожарной безопасности (заполнены не все графы, не расписаны Ф.И.О.).	ППБ ДНР п. 3.6.
10.	При установке решёток на окнах помещений, треть из них не раскрывается, раздвигается или снимается (пищевые – 1 шт.).	ППБ ДНР п. 4.2.17.
11.	Допущено загромождение эвакуационных путей (коридоры в группах, пищевые) мебелью.	ППБ ДНР п. 4.3.11
12.	Допущено устройство на путях эвакуации порогов и выступов, препятствующих свободной эвакуации людей (2-й выход из спальни группы № 7 – «Незабудки»; центральный выход из здания на улицу).	ППБ ДНР п.4.3.11 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29
13.	Двери на путях эвакуации открываются не в направлении выхода людей из помещения (группа № 1 «Калинка», группа № 4 – «Малыш»).	ППБ ДНР п.4.3.4
14.	Замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок не проводится своевременно.	ППБ ДНР п.5.1.34.
15.	В здании, все электроустановки, работающие круглосуточно, не запитаны линиями со своим аппаратом защиты (предохранителем или автоматическим выключателем) (холодильники).	ППБ ДНР п.5.1.30.
16.	Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару.	ППБ ДНР п.5.1.38.
17.	Пожарные краны не реже одного раза в шесть месяцев не подвергаются техническому обслуживанию и проверке на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в акте, ведущемся в произвольной форме, с указанием состояния их работоспособности, давления и расхода воды, укомплектованности кранов инвентарем.	ППБ ДНР п. 6.3.2.6.
18.	Пожарные краны не обеспечены перекрывными пожарными стволами, выполненные согласно ДСТУ 4401-2 «Кран-комплекты пожарные».	ППБ ДНР п. 6.3.2.3 ДБН В.2.2-9-2009 Государственные строительные нормы. «Общественные здания и

		сооружения. Основные положения» приложение Ж, Ж.2
19.	В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и другие покрытия не прикреплены жестко к полу (помещения групп).	ППБ ДНР п. 7.2.2.

Вывод: в учебном заведении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 80 комбинированного типа город Макеевки» по адресу: город Макеевка, Горняцкий район, микрорайон Зелёный, дом 74 а, противопожарный режим не соблюдается.


(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Подписи лиц проводивших проверку:

Старший инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитан службы гражданской защиты Духнич Артём Игоревич

(Должность, звание, Ф.И.О.)

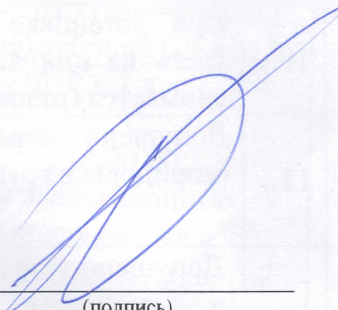

  
(подпись)

Один экземпляр справки получил:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица предпринимателя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.